

# 《消防署からのお知らせ》


～ 平成25年3月5日(予定)からの出場体制 ～

## 119番通報は下北消防本部(むつ市)につながります！！

固定電話、携帯電話から119番通報をすると、むつ市の下北消防本部通信指令課に通報が入り東通消防署(北、南分遣所)へ出場指令が流れ、消防・救急車が出場するという仕組みに変わります。

したがって、署・分遣所の一般加入電話に通報すると通報内容を下北消防本部通信指令課に伝達し、出場指令を受けてからの出場となりますので、**現場到着が遅れること**となります。

この流れを図で表すと下記のようになります。

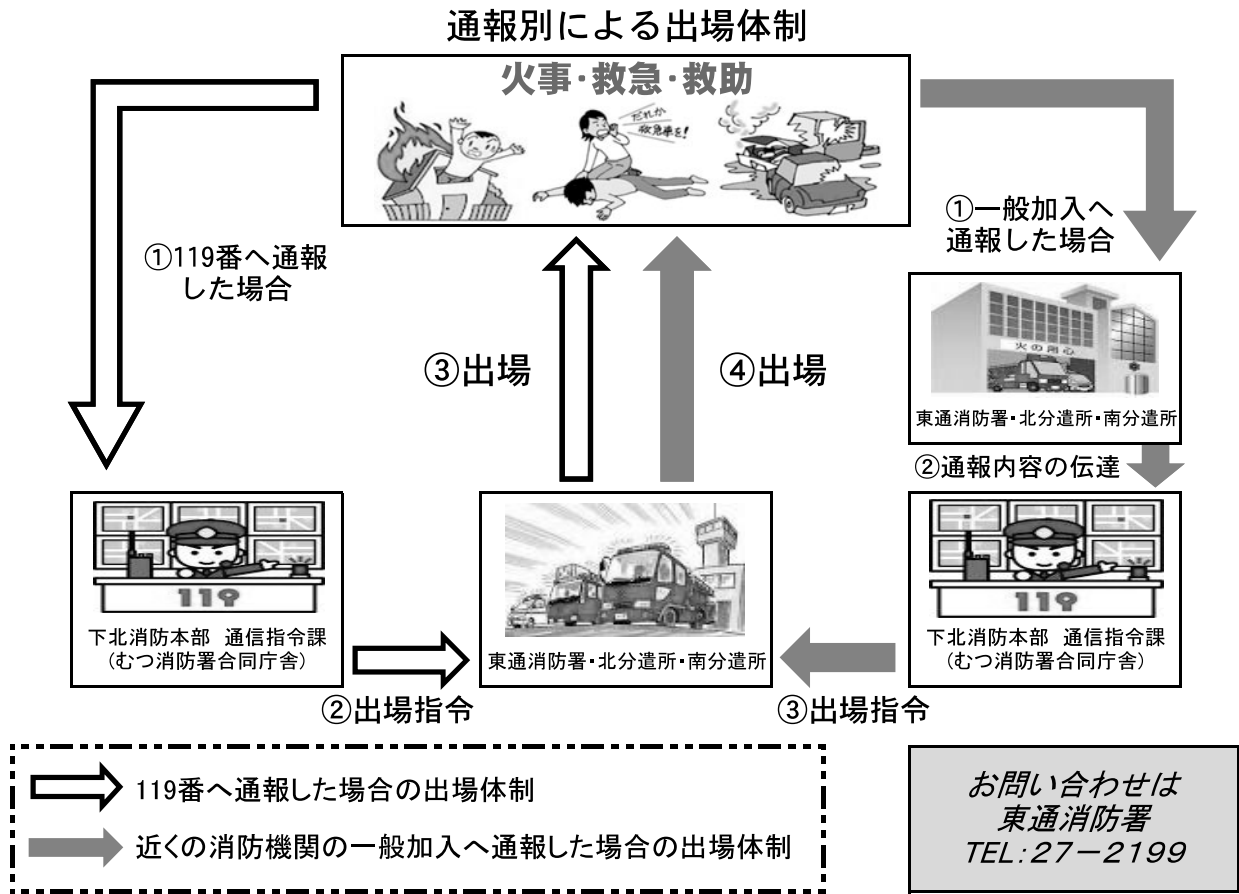

## 水資源サービス課よりお知らせ

平成24年12月6日実施いたしました水道水水質検査結果は別表のとおりです。

また、水質検査結果につきまして質問やご意見がございましたら役場(上水道グループ)までご連絡願います。

TEL 27-2111

検査依頼先：社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター

別表：平成24年12月6日実施水道水水質検査結果

採水年月日	天 候			気温	水温	採水場所	検査判定
24年12月6日	前日	曇	当日 雨	7.0℃	12.1℃	大平滝浄水場	水質基準に適合
24年12月6日	前日	曇	当日 曇	6.0℃	10.2℃	岩屋浄水場	水質基準に適合
24年12月6日	前日	曇	当日 晴	6.5℃	10.0℃	野牛浄水場	水質基準に適合

※定期検査のほかに上水道グループ職員が毎日、各浄水場の水質検査を行い、安全で良質の水を供給できる様に維持管理しております。

### 断水のお詫びとお願い

平成24年12月16日(日)、石持地区において、水道管の漏水事故が発生しました。

地域の方が歩道からの湧水を発見し、役場にご連絡いただきました。日曜日の夕方に加え、衆議院議員総選挙の投票日にも拘らず、村管工事協会等の早急な対応により、3時間程度の断水で復旧することができました。

今後とも、道路や橋などからの異常な出水(湧水)を発見した際は、役場までご一報くださるようお願いいたします。

なお、石持ならびに高間木地区の方々には、断水によりご不便をお掛けしましたこととお詫び申し上げます。